

概要

令和6年3月の測定結果については、以下のとおりです。全ての地点で基準値を下回っておりました。

表:河川水の測定結果

測定業者:(株)東洋技研

測定地点	測定項目	採水日							環境影響評価調査時 (R2.5~R3.2で4回測定)				基準値※
		R5.10.25	R5.11.22	R5.12.20	R6.1.23	R6.2.26	R6.3.11(再)	R6.3.22	R2.5.13	R2.8.25	R2.10.19	R3.2.12	
河川水①	浮遊物質量(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25
	濁度(度)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.2	-
河川水②	浮遊物質量(mg/l)	3	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1	1	3	4	1未満	25
	濁度(度)	2.4	1.2	0.9	0.5	4.5	1.3	1.3	0.6	1.0	1.5	0.4	-
河川水③	浮遊物質量(mg/l)	4	6	6	4	26	7	18	1	4	2	1未満	25
	濁度(度)	3.1	6.0	5.8	3.8	19.1	6.5	17.2	1.1	1.0	1.1	0.7	-
河川水④	浮遊物質量(mg/l)	2	2	9	2	11	3	3	2	1未満	1	1未満	25
	濁度(度)	1.6	2.5	9.4	2.5	10.6	3.2	3.2	2.5	0.5	0.6	0.3	-

※ 日下川が水質汚濁に係る環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。なお、濁度は環境基準値がありませんが、浮遊物質量と相関が高いことから、あわせて測定しています。

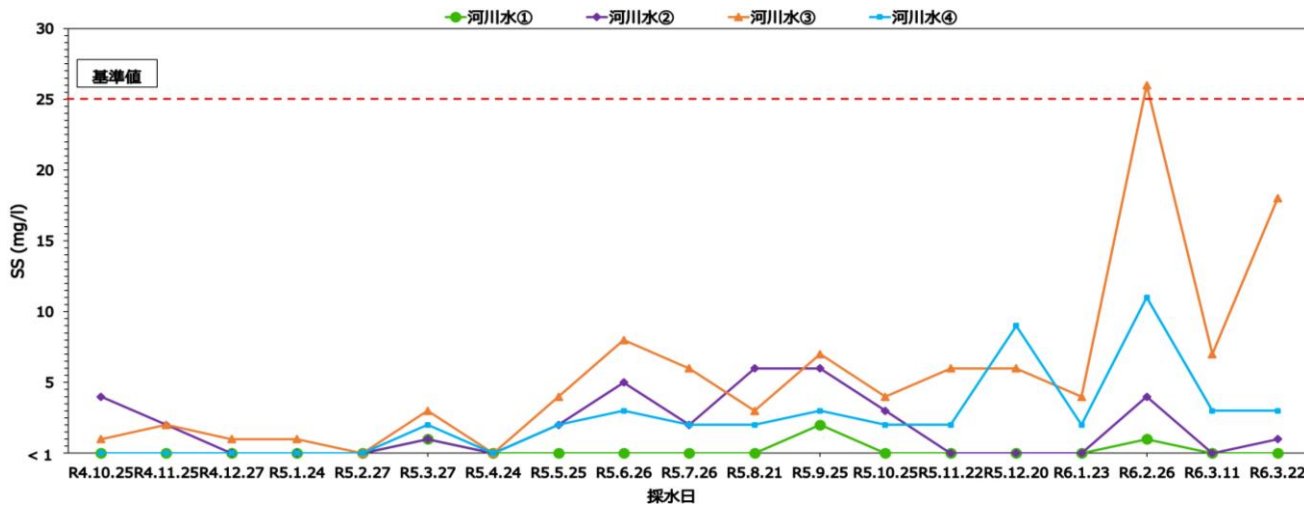


図1: 河川水の測定結果 (SS:浮遊物質量)

佐川(高知県) 2024年3月 (日ごとの値) 降水量

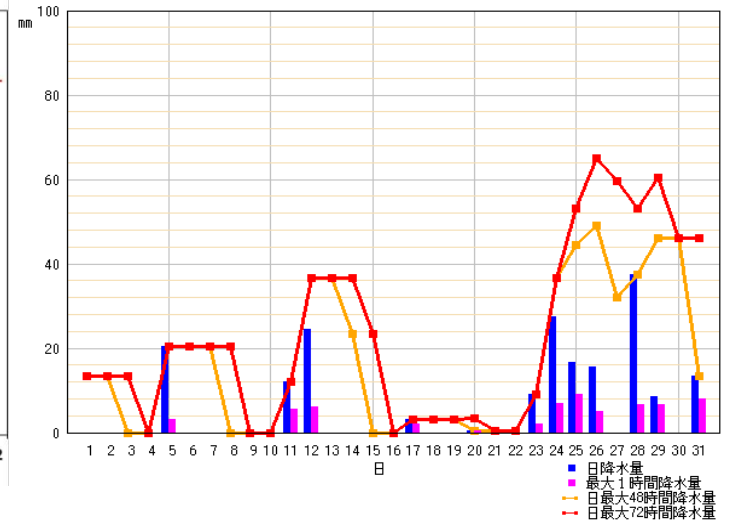


図2: 令和6年3月の佐川町の降水量

(出典: 気象庁ホームページより)

概要

令和6年3月の測定結果については、以下のとおりです。全ての地点で基準値を下回っておりました。

表:降下ばいじんの測定結果

測定業者: (株)東洋技研

測定地点	測定項目	測定期間 (1か月毎)						環境影響評価調査時 ^{※1} (R2.2~R2.11で4回測定)				基準値 ^{※3}
		R5.9.25~ R5.10.25	R5.10.25~ R5.11.22	R5.11.22~ R5.12.20	R5.12.20~ R6.1.23	R6.1.23~ R6.2.26	R6.2.26~ R6.3.22	R2.2.25~ 3.25	R2.4.20~ 5.19	R2.9.18~ 10.19	R2.11.2~ 11.30	
粉じん①	降下ばいじん (t/km ² /月)	0.55	0.68	0.64	0.54	0.73	1.07	1.14	1.90	0.30	0.56	10
粉じん② ^{※2}	降下ばいじん (t/km ² /月)	0.32	1.09	0.93	0.38	0.54	0.48					

※1 長竹公民館付近で測定。

※2 令和5年4月から測定。

※3 環境影響評価時に定めた参考指標。

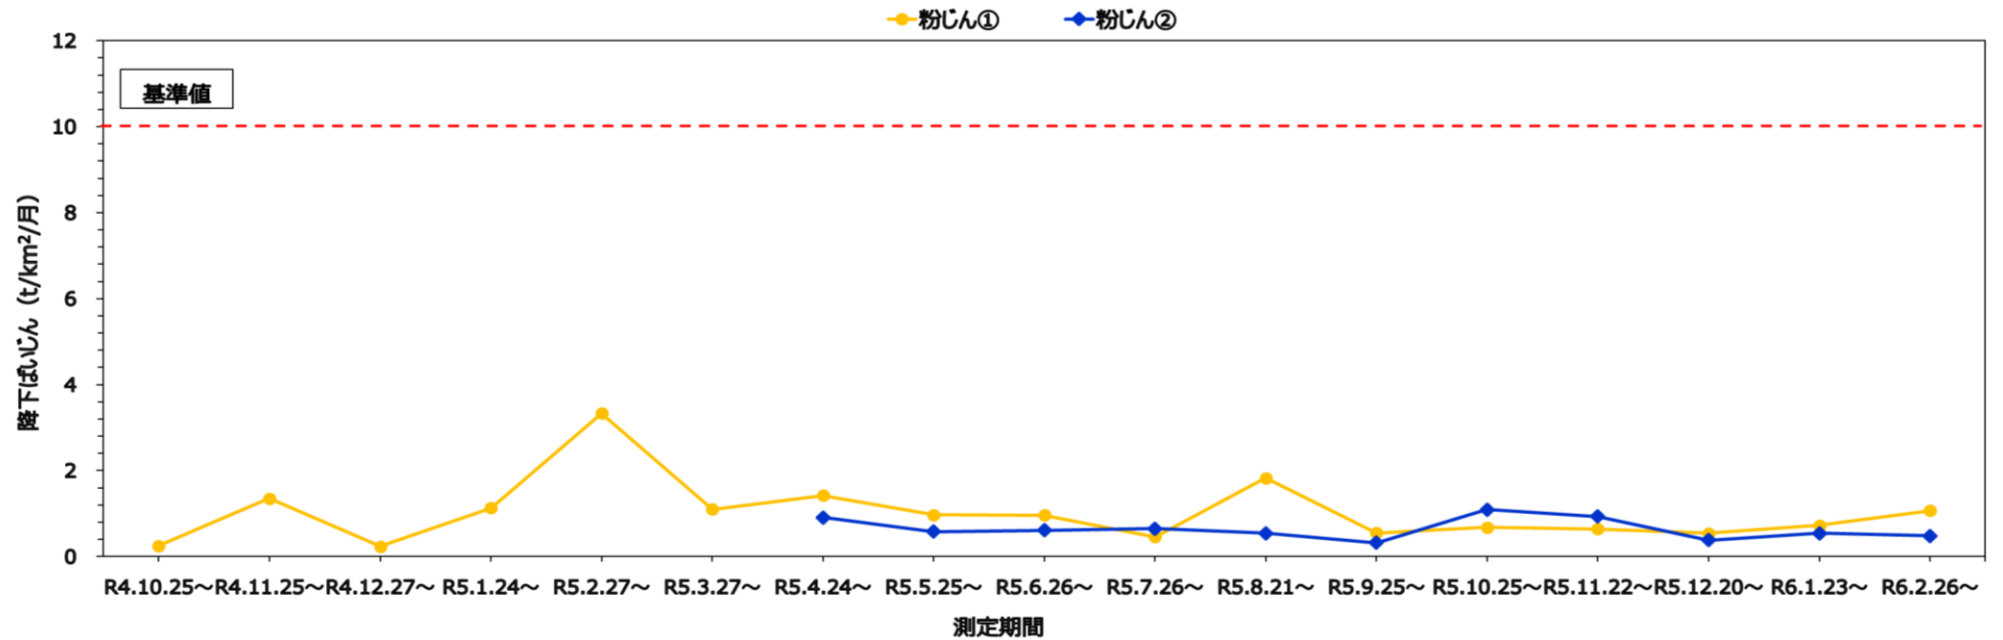


図: 降下ばいじんの測定結果