


令和8年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

	採 水 日		令和8年									令和9年		
			4月8日	5月8日	6月3日	7月1日	8月5日	2026/9/	2026/10/	2026/11/	2026/12/	2027/1/	2027/2/	2027/3/
	結果の得られた日		4月15日	5月15日	6月10日	7月16日	9月3日	2026/9/	2026/10/	2026/11/	2026/12/	2027/1/	2027/2/	2027/3/
検 査 項 目	地下 水 集 排 水 管 出 口	電気伝導率	57 mS/m	48 mS/m	50 mS/m	37 mS/m	56 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
		ダイオキ シン類					0.061 pg-TEQ/L ※1.							
	モニタリング井戸 No.1 （下）電気伝導率		40 mS/m	45 mS/m	29 mS/m	40 mS/m	42 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	モニタリング井戸 No.2 （上）電気伝導率		17 mS/m	17 mS/m	18 mS/m	13 mS/m	19 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m

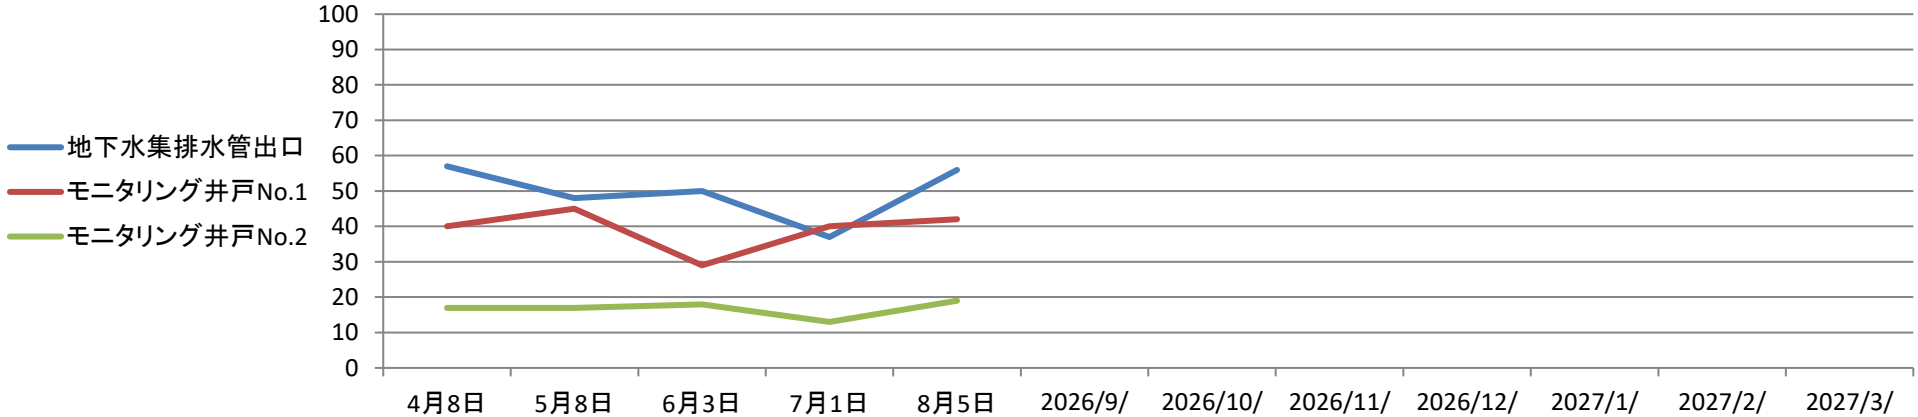

※1.ダイオキシン類の検索は、年1回実施してます。地下水の環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法第7条に基づき定められた環境上の基準)の1pg-TEQ/L 以下とされています。